

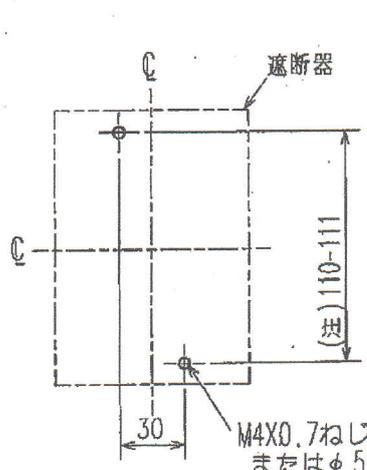


記録

A
03-2-10
H原田,石岡
B
'06-1-25
藤原,三島
C
'08-3-10
9カ. (印)

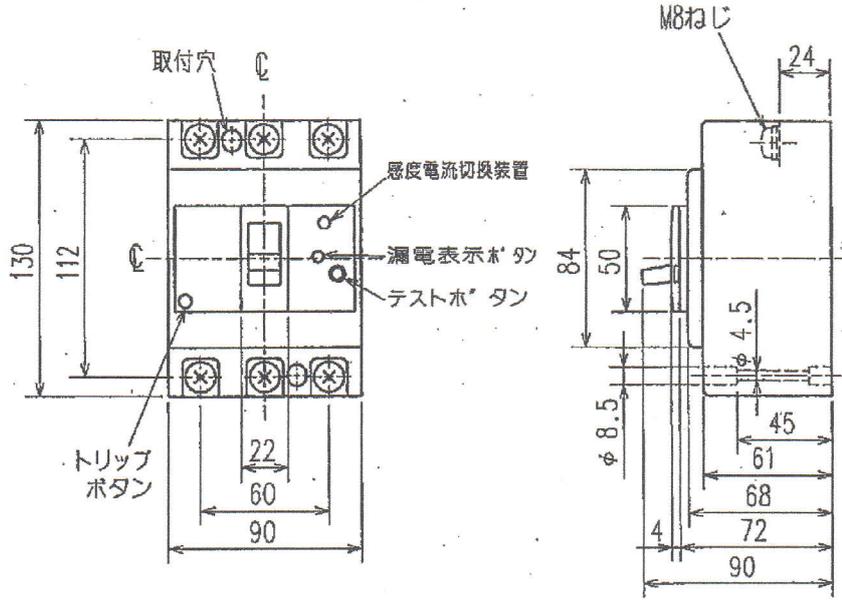


穴明寸法

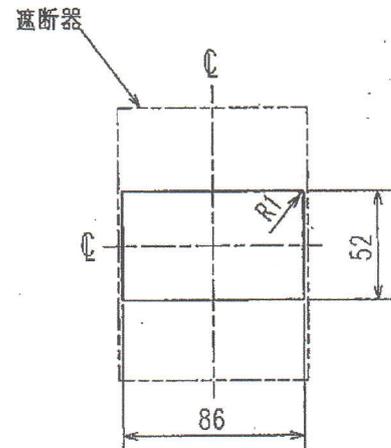

穴明寸法は遮断器窓枠に対し片側1.0の隙間をもたせたいです。
表板穴明寸法

注：110と111双方の取付寸法に対応できます。

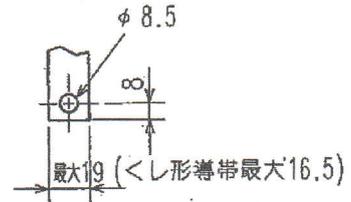

(導帯最大t5)

本体じか付
導帯加工図

原番	
日付	DATE
頁	PG
図面番号	DRAWING NO
区	
検	
出	
図	
先	

第3角法 3RD ANGLE PROJECTION	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION				三菱漏電遮断器 外形寸法図 NV75-CWS, NV150-CWS形 3P
DIM IN mm	作成 DRAWN	照査 CHECKED	設計 DESIGNED	検認 APPROVED	
尺度 SCALE	NTS				
作成日付 DATE	02-09-20	H原田	藤井博	楠迫	藤井博 山県
					LN802A847